

O B E C N E S L U Š A

Číslo : 820/2016

Nesluša dňa 27.06.2016

VEREJNÁ VYHLÁŠKA**R O Z H O D N U T I E**

Navrhovateľ : **SSE-Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽILINA**

/ďalej len navrhovateľ/ podal dňa 16.05.2016 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

líniovej stavby : **Nesluša – Žrebíky: zahustenie DTS a rozšírenie NNK
pre IBV 11 RD**

na pozemkoch : **3244/233; 3244/234; 3244/5; 3244/204; 3244/201; 3244/200;
3244/229; 3244/232; 3244/187; 3244/129; 3244/82; 3244/109;
3244/108**

v k.ú. **Nesluša**

Obec Nesluša, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len stavebný zákon), posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného zákona a na základe tohto posúdenia **vydáva** podľa § 39, § 39a ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona

R O Z H O D N U T I E O U M I E S T N E N Í S T A V B Y

**Nesluša – Žrebíky: zahustenie DTS a rozšírenie NNK
pre IBV 11 RD**

Navrhované riešenie a trasa vedenia:

Predmetom danej stavby je nové pripojenie pre IBV v Nesluši (mimo zastavaného územia obce). Uvažovaná lokalita nemá vybudovanú potrebnú NNK sieť. Z dôvodu zlého prístupu k existujúcej trafostanici 1426/ts/nesluša-žrebíky je potrebné vybudovať novú kioskovú trafostanicu (na parcele č. KN-C 3244/201), ktorá bude napájaná pomocou zemné VN káblového vedenia a do trafostanice budú pomocou NN zemného káblového vedenia presmerované vývody z existujúcej trafostanice 1426/ts/nesluša-žrebíky, ktorá bude demontovaná. Taktiež z nej bude napájaná nová plánovaná výstavby 11 rodinných domov.

Stavba obsahuje :

Prevádzkový súbor – PS 01 : Kiosková trafostanica GRAPER typ MKP 800,

22/0,4 kV, 1x250 kVA

- Nová kiosková vnútorná trafostanica s vonkajším ovládaním typu GRAPER typ MKP 800, 22/0,4 kV, do 630 kVA s transformátorom 250 kVA, VN rozvádzač koncový, NN rozvádzač 5-vývodový – 1 ks

Stavebné objekty:

SO 01 : VN prípojka

- Nová prípojka pre navrhovanú kioskovú TS zemným káblom typu 22-AXEKVC(AR)E 3x1x70 mm² uloženým v zemi v dĺžke trasy 56 m.

SO 02 : VN prepoj

- Nový 22 kV prepoj z existujúcej VN odbočky č. 1426 smer navrhovaná VN spojka so zemným káblom typu 22-WXWKVC(AR)E 3x1x70 mm² uloženým v zemi v dĺžke trasy 116 m.

SO 03 : NN vývody z TS

- W1 – Nový zemný káblový vývod z navrhovanej TS káblom typu 1-AYKY-J 3x240+120mm², dve nové rozpojovacie pilierové skrine PRIS5 č. 1 a PRIS3 č. 2 v dĺžke 104 m.
- W2, W3, W5 – Nové zemné káblové vývody z navrhovanej TS káblami typu 1-AYKY-J 3x240+120 mm² sa naspájajú na existujúce káble v dĺžke trasy 56 m.
- W4 – Nový zemný káblový vývod z navrhovanej TS káblom 1-AYKY-J 3x120+120 mm², dve nové rozpojovacie pilierové skrine PRIS5 č. 3 a PRIS6 č. 4 v dĺžke trasy 97 m.
- Demontáž časti existuj. odbočky z linky č. 1426 vodičom 3x150 AlFe a existj. 2-stĺpovej TS (Nesluša Žrebíky, dĺžka trasy 105 m.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky :

Stavba bude umiestnená v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie pre územné konanie. Súčasťou tohoto rozhodnutia je prehľadná situácia umiestnenia stavby.

K predmetnej stavbe dali svoje stanoviská a vyjadrenia nasledovné dotknuté orgány:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci (záväzné stanovisko pod č. RH-738/2016 zo dňa 03.05.-2016):

RÚVZ v Čadci vydalo záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí s návrhom žiadateľa pre uvedenú stavbu. Územie kde bude umiestnená navrhovaná TS a ktorým navrhované vedenia prechádzajú sa nenachádza v chránenej krajinskej oblasti ani v pásme hygienickej ochrany vodárenských zdrojov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci /č. OR HaZZ-CA1-549/2016 zo dňa 19.04.2016):

OR HaZZ v Čadci z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie Nesluša-Žrebíky: zahustenie DTS a rozšírenie NNK pre IBV 11 RD v k.ú. Nesluša a s riešením protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie (záväzné stanovisko pod č. OU-KM-OSZP-2016/000630-002/Sim zo dňa 19.04.2016):

OÚ Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o ŽP z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva s horeuvedenou stavbou v k.ú. Nesluša súhlasí za splnenia nasledovných podmienok:

- investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavebných prác v súlade s Vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej porinnosti a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z.),
- odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľov) stavby odovzdá oprávnenému subjektu, prostredníctvom ktorého zabezpečí, aby bola zachovaná hierarchia v odpadovom hospodárstve, t.j. prednostné zabezpečenie prípravy na opätvne použitie, recyklácia alebo iné zhodnotenie, až následne ak sa predchádzajúce nakladanie nedá zabezpečiť zabezpečí zneškodnenie vzniknutého odpadu vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke,
- výkopovú zeminu, ktorá sa nepoužije na účely výstavby v mieste vzniku, investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému subjektu, prostredníctvom ktorého zabezpečí, aby bola zachovaná hierarchia v odpadovom hospodárstve, t.j. prednostné zabezpečenie prípravy na opätvne použitie, recyklácia alebo iné zhodnotenie, až následne ak sa predchádzajúce nakladanie nedá zabezpečiť zabezpečí zneškodnenie vzniknutého odpadu vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke,
- pri vzniku odpadov zaradených do kategórie N – nebezpečný odpad pri výstavbe objektov je investor/dodávateľ stavby povinný tieto odpady odovzdať iba organizácii oprávnenej na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,
- v kolaudačnom konaní žiadame predložiť tunajšiemu úradu doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavebných prác (evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) u oprávnených odberateľov a podať žiadosť o vyjadrenie sa ku kolaudácii na tunajší úrad.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie (záväzné stanovisko pod č. OU-KM-OSZP-2016/000632-002/Sim zo dňa 19.04.2016):

OÚ KNM, odbor starostlivosti o ŽP z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny konštatuje, že vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú stavbu, v extraviláne obce, v I. stupni ochrany, mimo území európskeho významu, mimo prvkov RÚSES-u nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny za dodržania nasledovných podmienok:

1. Výkopy budú zabezpečené proti uviaznutiu živočíchov (drobné zemné cicavce, obojživelníky, plazy a pod.) v nich. V prípade nálezu uviaznutého živočícha bude tento šetrne vypustený (podľa potreby aj za asistencie Správy CHKO Kysuce). V prípade nálezu raneného alebo uhynutého chráneného živočícha bude nález nahlásený na Správu CHKO Kysuce (tel. č. 041/433 56 06) a na tunajší úrad.
2. Pri výstavbe a užívaní objektov nevytvárať nové prístupové cesty, využívať iba už jestvujúce komunikácie a nedevasťovať okolité plochy.
3. V prípade nevyhnutného a opodstatneného výrubu drevín (stromov a krovitých porastov) je potrebné podať žiadosť na Obec Nesluša, ktorá je príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny na vedenie konania vo veci výrubu drevín v zmysle § 47 a 48 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
4. Po skončení stavebných prác uviesť terén do pôvodného stavu.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie (záväzné stanovisko pod č. OU-KM-OSZP-2015/000658-002 zo dňa 26.04.2016):

OÚ KNM, odbor starostlivosti o ŽP ako príslušný orgán štátnej vodnej správy vydáva v zmysle § 28 vodného zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov k predloženej PD stavby nasledovné stanovisko:

Na základe uvedeného s realizáciou stavby súhlasíme bez pripomienok.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie pod č. OU-KM-OSZP-2016/000636-002 zo dňa 13.04.2016):

Na základe uvedeného, nie sú dotknuté záujmy ochrany ovzdušia, nakoľko predmetnou stavbou nebude zriadený zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

Krajský pamiatkový úrad Žilina (záväzné stanovisko pod č. KPUZA-2016/9350-2/25499/KOP zo dňa 08.04.2016):

K predmetnej stavbe KPÚ Žilina požaduje do územného rozhodnutia a stavebného povolenia zapracovať nasledovné:

- ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a úprav a § 127 stavebného zákona v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky KPÚ je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického významu.

Obec Nesluša (záväzné stanovisko pod č. 2016/614 zo dňa 29.04.2016):

Obec Nesluša, ako správca miestnej komunikácie vydáva nasledovné stanovisko:

Obec Nesluša súhlasí s realizáciou predmetnej stavby pre stavebníka SSE-D, a.s. Žilina bez pripomienok.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

- **Námietky účastníkov konania :** V územnom konaní neboli uplatnené námietky voči stavbe.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ SSE-Distribúcia, a.s. Žilina si podal dňa 16.05.2016 návrh na umiestnenie stavby: „Nesluša – Žrebíky: zahustenie DTS a rozšírenie NNK pre IBV 11 RD“. K návrhu bola priložená projektová dokumentácia pre územné konanie s vyjadreniami zainteresovaných dotknutých orgánov.

Stavebný úrad na základe predložených podkladov podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil dňa 20.05.2016 začatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a ústne pojednávanie stanovil na 14.06.2016. Na územné konanie sa dostavila Marta Štetiarová, bytom Nesluša č. 216, ktorú splnomocnila Ivana Birkusová, bytom ul. Matice slovenskej 988, Kysucké Nové Mesto a požiadala o dopracovanie umiestnenia novej rozpojovacej skrine, aby pri realizácii nového rodinného domu na pozemku vo vlastníctve Ivany Birkusovej sa tento mohol napojiť.

Stavebný úrad po dohode so SSE-D, a.s. Žilina tejto požiadavke vyhovel a zároveň bola táto zmena zapracovaná do technickej a výkresovej časti projektu (situácie umiestnenia stavby).

V konaní sa vyjadril Pavol Kubala, bytom Nesluša č. 1036, ktorého splnomocnila Zuzana Kubalová, bytom Nesluša č. 1036, ktorý súhlasí so stavbou bez pripomienok a Stanislav Žák, bytom Nesluša č. 1043, ktorý so stavbou súhlasí, ale požaduje, aby pri realizácii uvedenej stavby nedošlo k poškodeniu

jeho pozemku a oplotenia, inak si bude nárokovat' odškodnenie za poškodenie alebo dať pozemok po realizácii do pôvodného stavu.

Stavebný úrad uvedenú pripomienku akceptuje a zapracuje ju do podmienok stavebného povolenia.

K návrhu boli doložené súhlasy vlastníkov pozemkov č. KN-C 3244/232, 3244/200, 3244/229, 3244/187 vo vlastníctve Obce Nesluša; pozemku č. KN-C 3244/109 a č. KN-C 3244/82 vlastníčky Zuzana Kubalová, bytom Nesluša č. 1036; pozemku č. KN-C 3244/108 vlastníkov Stanislav Žák a Marta Žáková, obaja bytom Nesluša č. 1043; pozemku č. KN-C 3244/129 vlastníka Ladislav Kubala, bytom Nesluša č. 1035; pozemku č. KN-C 3244/204 vlastníka JUDr. Milan Chovanec, bytom Na Podstrání 1283, Kysucké Nové Mesto; pozemku č. KN-C 3244/201 vlastníka Ing. Radoslav Bočej, bytom Jesenského 1180/2, Kysucké Nové Mesto; pozemku č. KN-C 3244/5 vlastníčky Marta Štetiarová, bytom Nesluša č. 216 a pozemku č. KN-C 3244/233 a č. KN-C 3244/234 vlastníčky Ivana Birkusová, bytom ul. Matice slovenskej 988, Kysucké Nové Mesto, ktorí dali písomný súhlas s realizáciou predmetnej stavby.

Návrh bol preskúmaný v súlade s ust. § 37 stavebného zákona. V konaní sa preukázalo, že navrhované umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie. V konaní boli zabezpečené stanoviská dotknutých orgánov, na základe ktorých bolo posúdené, že navrhovaným umiestnením stavby a účinkami jej užívania nie sú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi ani nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Požiadavky a podmienky vyjadrené v stanoviskách dotknutých orgánov – Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci; OR HaZZ v Čadci; Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti ŽP; Krajský pamiatkový úrad Žilina a Obec Nesluša - boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Zo strany účastníkov konania neboli vznesené námietky voči stavbe.


Na základe výsledkov územného konania bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa do 15 dní odo dňa jeho doručenia môžu účastníci konania odvolať na Obec Nesluša (adresa: Obecný úrad 023 41 Nesluša č. 978). O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Navrhovateľ uhradil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel : **100 eur**.



Ing. Zuzana Jancová
starostka obce

Toto rozhodnutie sa podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou vyvesením rozhodnutia spolu so situáciou umiestnenia stavby na 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Nesluša. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce:

Doručí sa**- účastníkom konania:**


1. SSE-Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. Silvia Sedmáková, technik inv. výstavby SSE-D, a.s.,
bytom Karola Kmet'ku č. 9, 010 08 Žilina
3. JUDr. Milan Chovanec, Na Podstrání 1283, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
4. Ing. Radoslav Bočej, Jesenského 1180/2, 024 04 Kysucké Nové Mesto
5. Ladislav Kubala, 023 41 Nesluša č. 1035
6. Zuzana Kubalová, 023 41 Nesluša č. 1036
7. Stanislav Žák, 023 41 Nesluša č. 1043
8. Marta Žáková, 023 41 Nesluša č. 1043
9. Marta Štetiarová, 023 41 Nesluša č. 216
10. Ivana Birkusová, ul. Matice slovenskej 988, 024 01 Kysucké Nové Mesto
11. Obec Nesluša, starostka obce

- dotknutým orgánom:

12. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Ul. Palárikova 1156
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci
15. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
16. Obec Nesluša, starostka obce

Príloha: Situácia umiestnenia stavby

Vybavuje: Z. Marčanová
Č.t. 041/433 9350

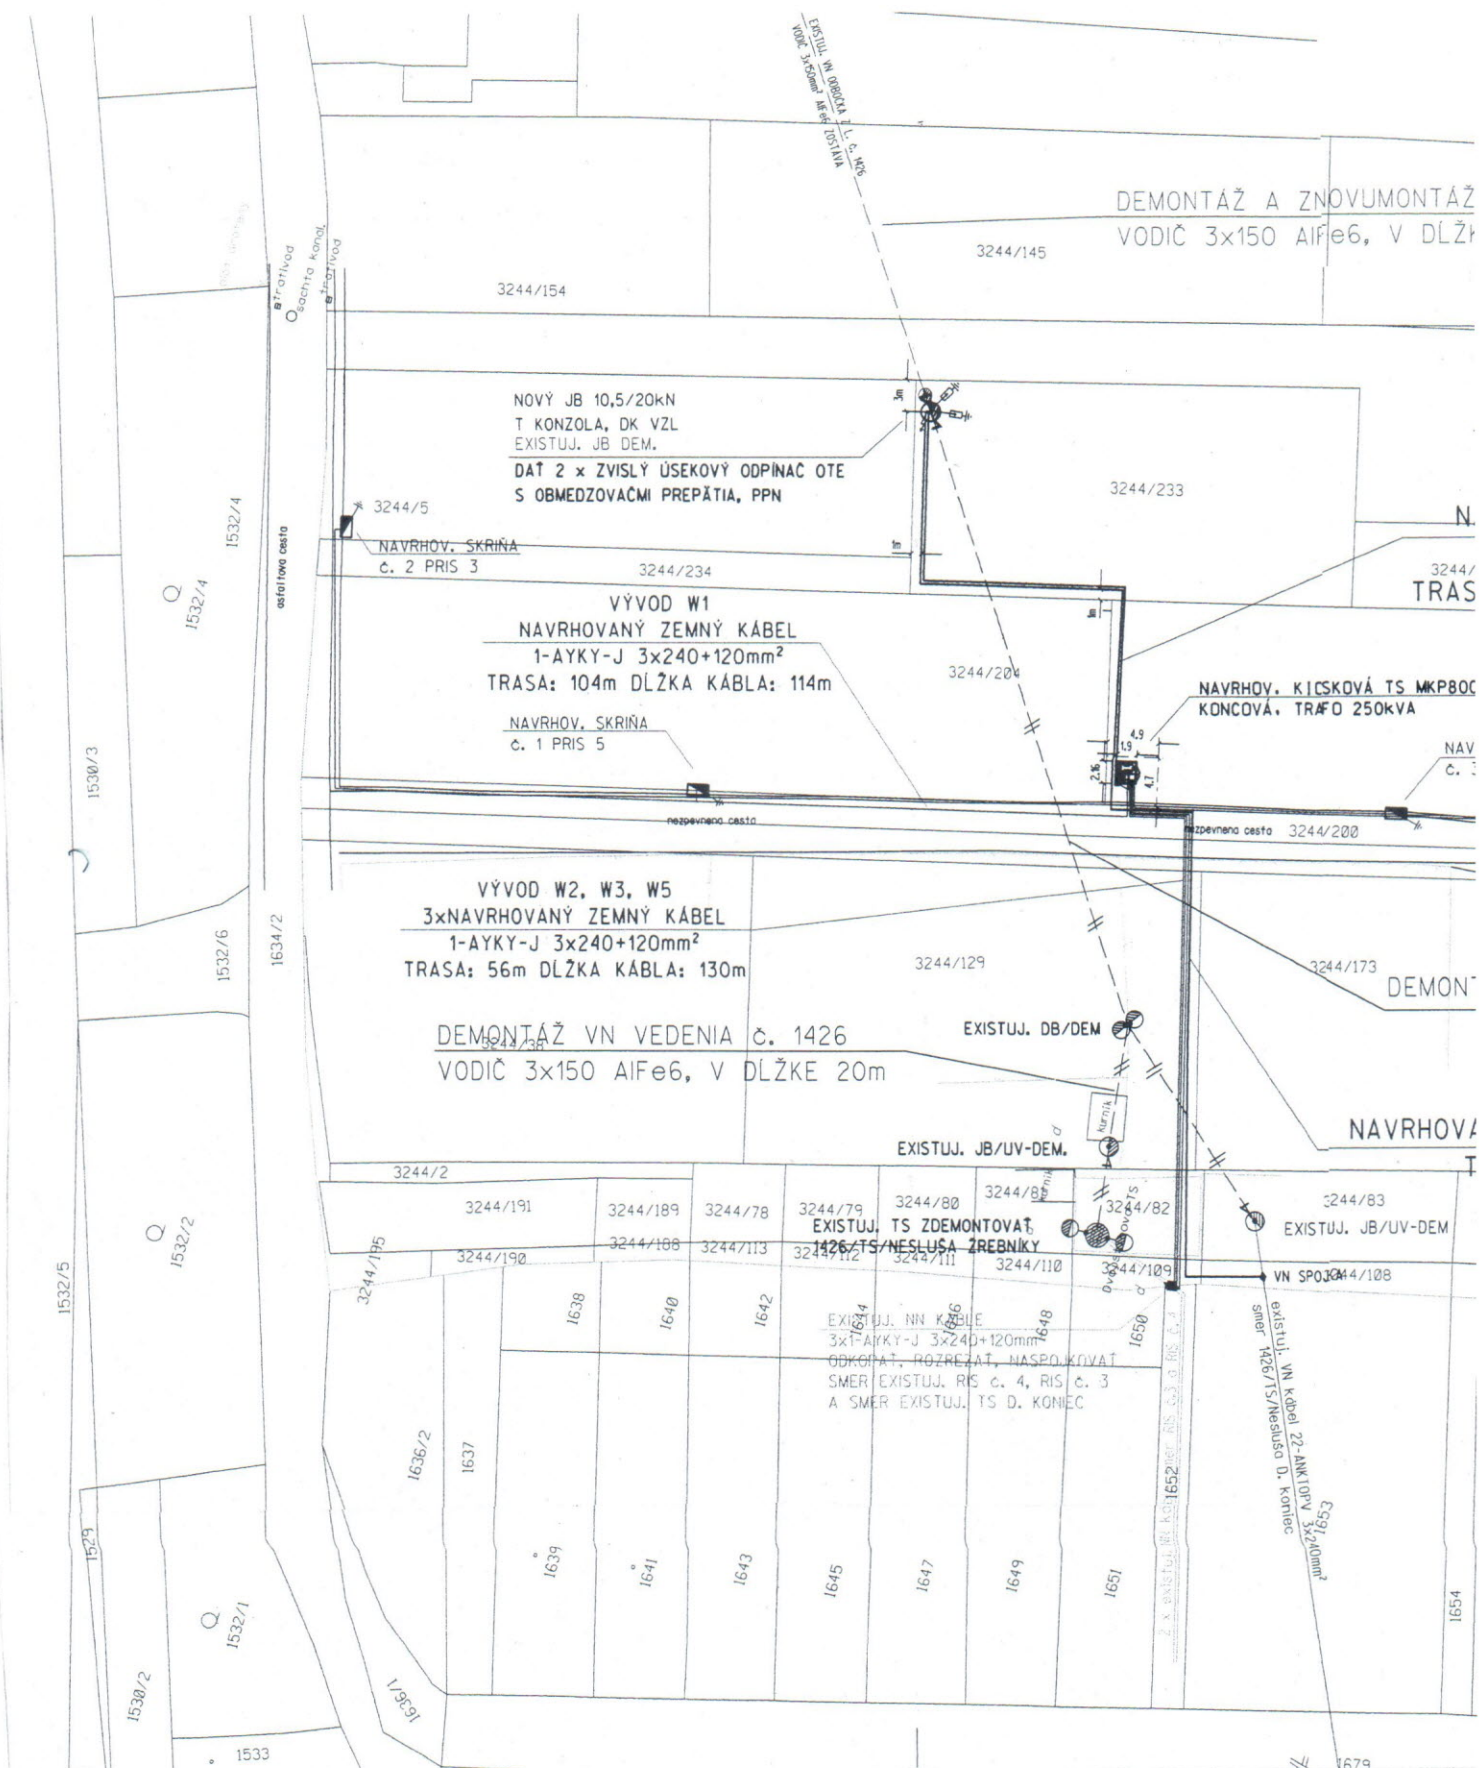

N VEDENIA č. 1426

73m

3244/155

3244/23

NAVRHOVANÁ VN PRIPOJKA KÁBLOM

22-AXEKVC(AR)E 3x1x70mm²

56m DLŽKA KÁBLA: 3x70= 210m

VÝVOD W4

NAVRHOVANÝ ZEMNÝ KÁBEL

1-AYKY-J 3x240+120mm²

TRASA: 97m DLŽKA KÁBLA: 107m

3244/201

NAVRHOV. SKRIŇA
č. 4 PRIS 6

Y. SKRIŇA

IS 5

3244/187

nezpevnená cesta

PREKLÁDKY VN VEDENIA č. 1426, VODIČ 3x150 AIFe6, V DLŽKE 85m

3244/39

3244/139

3244.

ZEMNÝ VN KÁBEL 22-AXEKVC(AR)E 3x1x70mm²

SA: 116m DLŽKA KÁBLA: 3x130= 390m

3244/84	3244/85	3244/86	3244/87	3244/88	3244/89
3244/107	3244/106	3244/105	3244/104	3244/103	3244/102
1656	1657	1659	1661	1663	1665
1658	1660	1662	1664	1666	

Napáťová sústava: VN-3 fáz., str. 50Hz, 22kV, STN 33 0120 Spôsob uzemnenia neutrálneho bodu - sieť s priamym (nízkolimpedančným) uzemnením, STN EN 61936-1 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom nad 1000V, STN EN 61140 (33 2010): - 5.1 Ochrana pri bežných podmienkach - základná ochrana 5.1.1 Základná izolácia (pre navrhované VN káblové vedenie) 5.1.2 Zábrany alebo kryty (pre VN káblové koncovky v TS a celý VN rozvádzač skriní, pre transformátor VN/NN v trafokomore uzavretej dverami) 5.1.4 Umiestnenie mimo dosahu ruky (pre existujúce VN vzdušné vedenie, úsekový odpojovač, VN koncovky káblovej prípojky na odošnom stĺpe) - 5.2 Ochrana pri poruche 5.2.1 Prídavná izolácia (pre navrhované VN káblové vedenie) 5.2.2 Ochranné pospájanie (pre všetky neživé kovové časti na odošnom stĺpe a TS, vrátane ochranných tienenia uzemňovačov) 5.2.3 Ochranné tienenie (pre navrhované VN káblové vedenie) 5.2.4 Indikácia a odpojenie vo vysokonapäťových inštaláciách a sieťach (nadprúdové, skratové zemné ochrany v napájacej rozvodni KNM) 5.2.5 Samočinné odpojenie napájania (vypínačom v rozvodni KNM, vedenie č. 1426 a VN poistkami vo VN rozvádzači navrhovanej TS) 5.2.8 Odstupňovanie potenciálu (kruhovým uzemnením pre úsekový odpojovač mriežovou sieťou pre TS)
NÁMRAZOVÁ OBLASŤ STN EN 50423-1 (33 3300): N1 Napáťová sústava: NN - 3 + PEN 50 Hz, 230/400V, TN-C, STN 33 0120 NN - 1 + PE+N 50 Hz, 230V, TN-S, STN 33 0120 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom do 1000V, STN EN 61140 (33 2010): - 5.1 Ochrana pri bežných podmienkach - základná ochrana 5.1.1 Základná izolácia (pre NN káble a izolované vodiče TS a NN káblový vývod z TS) 5.1.2 Zábrany alebo kryty (pre NN rozvádzač TS a skrine SR) 5.1.4 Umiestnenie mimo dosahu ruky (pre exist. NN vzdušné vedenie) - 5.2 Ochrana pri poruche 5.2.1 Prídavná izolácia (pre NN káble a izolované vodiče TS a NN káblové vývody z TS) 5.2.2 Ochranné pospájanie (pre všetky neživé kovové časti TS, vrátane uzemneného neutrálneho bodu Tr, vodičov PE, PEN a uzemňovačov) 5.2.5 Samočinné odpojenie napájania (VN poistkami vo VN rozvádzači navrhovanej TS, NN hlavným istúhom a NN poistkami v NN rozvádzači navrhovanej TS a NN poistkami v navrhovaných skrinách SR) 5.2.8 Odstupňovanie potenciálu (mriežovou sieťou pre TS) - 415 Doplnková ochrana STN 33 2000-4-41 415.1 Prúdové chrániče (pre elektroinštaláciu TS)
NÁMRAZOVÁ OBLASŤ (STN 33 3300): Stredná
VONKAJŠIE VPLYVY (STN 33 2000 5-51): vld. Protokol vonkajších vplyvov



Stredoslovenská energetika - Distribúcia

akcia stavebnosť

Žilina

-174-

Č. ZÁKAZKY: D102617-PP-PD

SW: ZA 8017

		STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA - DISTRIBÚCIA, a.s.		Dátum: 06/2016	
SSE-DISTRIBÚCIA		PROJEKTY		Stupeň: DSP	
Názov stavby: NESLUŠA - ŽREBNÍKY; ZAHUSTENIE DTS A ROZŠÍRENIE NNK PRE IBV 11RD				Stavebník: SSE-D, a.s.	
Názov výkresu: SITUÁCIA				Mierka:	Formát:
Kreslil:	Projektov:	Zodp.proj.:	HIP:	Číslo výkresu:	
DUCHONOVÁ	DUCHONOVÁ	ING. GOCAL	ING. BUCHTA	9-1/2014-E	