

O B E C N E S L U Š A

Číslo : 757/2018

Nesluša dňa 18.07.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ : **Stredoslovenská distribučná, a.s.**
 Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽILINA

/ďalej len navrhovateľ/ podal dňa 18.06.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

líniovej stavby : 10829 Nesluša – Adamovské hony – Predĺženie NNK pre chaty

na pozemkoch : **líniová stavba – parcelné čísla sa neuvádzajú**

v k.ú. **Nesluša**

Obec Nesluša, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len stavebný zákon), posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného zákona a na základe tohto posúdenia **vydáva** podľa § 39, § 39a ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

10829 Nesluša – Adamovské hony – Predĺženie NNK pre chaty

Navrhované riešenie a trasa vedenia:

Predmetom k realizácii danej stavby je plánovaná výstavba 8 chatiek v danej lokalite. Realizáciou tohto projektu sa zabezpečí dostatočné pokrytie potreby el. energie v danej lokalite v požadovanej kvalite a prevádzkovej spoľahlivosti.

Predĺženie NNK pre chaty v danej lokalite sa prevedie káblom RETILENS 3x120+70+2x16 mm² v dĺžke 141 m, ktorý bude vedený po 3 ks vymenených betónových podperných bodoch, ktoré nahradia poškodené prasknuté existujúce podperné body. Napojenie predĺženia sa prevedie priamym napojením na existujúcu vzdušnú nn sieť.

Navrhované technické riešenie predpokladá montáž samonosného kábla RETILENS 3x120+70+2x16 mm², skrine VRIS.1 a montáž kábla 1-AYKY-J 3x 3x240+120 mm² v celkovej dĺžke 205 m vedenom vo výkope. Do káblového rozvodu bude zahustená istiacia skriňa PRIS 5.1 a PRIS.10. Napojenie rozšírenie NNS sa prevedie z jestvujúceho podperného bodu vzdušnej nn siete.

Na trase predĺženia NNK pre chaty sa prevedie demontáž existujúceho rozvodu V.O. tvoreného vodičmi AlFe 2x16 m2 a závesného kábla AYKYz-J 4x16, ktorý slúži ako domová prípojka pre rod. dom č. 1136. Svietidlá VO sa pri výmene podperných bodov zdemontujú a po osadení nových podperných bodoch sa opätovne osadia na tieto podperné body a pripoja sa káblom RETILENS.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky :

Stavba bude umiestnená v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie. Súčasťou tohoto rozhodnutia je prehľadná situácia umiestnenia stavby.

K predmetnej stavbe dali svoje stanoviská a vyjadrenia nasledovné dotknuté orgány:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci (záväzné stanovisko pod č. RH-2018/01171 zo dňa 04.06.2018):

RÚVZ v Čadci vydal záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí s návrhom účastníka konania na územné konanie uvedenej stavby v k.ú. Nesluša.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie (záväzné stanovisko pod č. OU-KM-OSZP-2018/000298-002 zo dňa 13.03.2018):

OU Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o ŽP z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva s horeuvedenou stavbou v k.ú. Nesluša súhlasí za splnenia nasledovných podmienok:

- investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavebných prác v súlade s Vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z.),
- odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľov) stavby odovzdá oprávnenému subjektu, prostredníctvom ktorého zabezpečí, aby bola zachovaná hierarchia v odpadovom hospodárstve, t.j. prednostné zabezpečenie prípravy na opätvité použitie, recyklácia alebo iné zhodnotenie, až následne ak sa predchádzajúce nakladanie nedá zabezpečiť zabezpečí zneškodnenie vzniknutého odpadu vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke,
- výkopovú zeminu, ktorá sa nepoužije na účely výstavby v mieste vzniku, investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému subjektu, prostredníctvom ktorého zabezpečí, aby bola zachovaná hierarchia v odpadovom hospodárstve, t.j. prednostné zabezpečenie prípravy na opätvité použitie, recyklácia alebo iné zhodnotenie, až následne ak sa predchádzajúce nakladanie nedá zabezpečiť zabezpečí zneškodnenie vzniknutého odpadu vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke,
- pri vzniku odpadov zaradených do kategórie N–nebezpečný odpad pri výstavbe objektov je investor/dodávateľ stavby povinný tieto odpady odovzdať iba organizácii oprávnenej na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,
- v kolaudačnom konaní žiadame predložiť tunajšiemu úradu doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavebných prác (evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) u oprávnených odberateľov a podať žiadosť o vyjadrenie sa ku kolaudácii na tunajší úrad.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie (záväzné stanovisko pod č. OU-KM-OSZP-2018/000299-002 zo dňa 13.03.2018):

OU KNM, odbor starostlivosti o ŽP z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny konštatuje, že vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú stavbu, v extraviláne obce, v I. stupni ochrany, mimo území európskeho významu, mimo prvkov RÚSES-u nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny za dodržania nasledovných podmienok:

1. Pri realizácii stavebných prác je potrebné ochrániť vzrastlú zeleň rastúcu v okolí pred poškodením.

2. V prípade nevyhnutného a opodstatneného výrubu drevín (stromov a krovitých porastov) je potrebné podať žiadosť na Obec Nesluša, ktorá je príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny na vedenie konania vo veci výrubu drevín v zmysle § 47 a 48 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
3. Výkopy budú zabezpečené proti uviaznutiu živočíchov (drobné zemné cicavce, obojživelníky, plazy a pod.) v nich. V prípade nálezu uviaznutého živočícha bude tento šetrne vypustený (podľa potreby aj za asistencie Správy CHKO Kysuce). V prípade nálezu raneného alebo uhynutého chráneného živočícha bude nález nahlásený na Správu CHKO Kysuce (tel. č. 041/433 56 06) a na tunajší úrad.
4. Pri výstavbe a užívaní objektov nevytvárať nové prístupové cesty, využívať iba už jestvujúce komunikácie a nedevastovať okolité plochy.
5. Po skončení stavebných prác uviesť terén do pôvodného stavu.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie (záväzné stanovisko pod č. OU-KM-OSZP-2018/000319-002 zo dňa 15.03.2018):

OÚ KNM, odbor starostlivosti o ŽP ako príslušný orgán štátnej vodnej správy vydáva v zmysle § 28 vodného zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov k predloženej PD stavby nasledovné stanovisko:
Na základe uvedeného s realizáciou stavby súhlasíme bez pripomienok.

SPP-distribúcia, a.s. Bratislava (vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k PD pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pískem plynárenských zariadení pod č. TD/NS/0092/2018/Šo zo dňa 29.01.2018):

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY :

- Po posúdení predloženej PD vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inž. siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipuláciu s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 eur až 150 000 eur,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

- Námietky účastníkov konania : V územnom konaní neboli uplatnené námietky voči stavbe.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ SSD, a.s. Žilina, v zastúpení Prelmont-elektro, s.r.o. Sládkovičova 1972, 022 01 Čadca si podal dňa 18.06.2018 návrh na umiestnenie stavby: „10829 - Nesluša – Adamovské hony – predĺženie NNK pre chaty“. K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov.

Stavebný úrad na základe predložených podkladov podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil dňa 22.06.2018 začatie územného konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom a ústne pojednávanie stanovil na 17.07.2018.

Návrh bol preskúmaný v súlade s ust. § 37 stavebného zákona. V konaní sa preukázalo, že navrhované umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie. V konaní boli zabezpečené stanoviská dotknutých orgánov, na základe ktorých bolo posúdené, že navrhovaným umiestnením stavby a účinkami jej užívania nie sú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi ani nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Požiadavky a podmienky vyjadrené v stanoviskách dotknutých orgánov – Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci; Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti ŽP a SPP-distribúcia, a.s. Bratislava - boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Zo strany účastníkov konania neboli vznesené námietky voči stavbe.

Na základe výsledkov územného konania bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu sa do 15 dní odo dňa jeho doručenie môžu účastníci konania odvolať na Obec Nesluša (adresa: Obecný úrad 023 41 Nesluša č. 978). O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Navrhovateľ uhradil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel : **100 eur**.

Ing. Zuzana Jancová
starostka obce

Toto rozhodnutie sa podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou vyvesením rozhodnutia spolu so situáciou umiestnenia stavby na 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Nesluša. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : 19.7.2018 Zvesené dňa :

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce:

Doručí sa**- účastníkom konania:**

1. Prelmont-elektro, s.r.o., Sládkovičova 1972, 022 01 Čadca
(splnomocnená SSD, a.s. Žilina)
2. Slovenský pozemkový fond, Budková 36, 817 15 Bratislava 36

- dotknutým orgánom:

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Ul. Palárikova 1156
 4. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie
(ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa),
Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 5. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Co: Obec Nesluša, starostka obce

Príloha: Situácia umiestnenia stavby

Vybavuje: Z. Marčanová
Č.t. 041/433 9350

TABULKA VÝZBROJE PB :


PB č.	MONTÁŽE	DEMONTÁŽE
1.	- KOTEVNÁ SVORKA PA-2000 - NAPINACÍ ŠROB - 6x SVORKA PRŮDOVA ODB.(4,6-13,6/9,6-16,6)	
2.	- KONZOLA 600mm + SVORNIK.STRMEŇ ÚZKY - NOSNÁ SVORKA ES-1500 - SVORNIK.STRMEŇ ÚZKY S HÁKOM (PRE AYKYz-J 4x35) - SVETIDLO V.O. S PRIPOJENÍM - 2x PREPICH.SVORKA P2X150 (V.O.)	- KONZOLA 600,SVORNIKOVÝ STRMEŇ - IZOLÁTOR 2ks - SVORNIK.STRMEŇ ÚZKY S HÁKOM - SVORNIK.STRMEŇ ÚZKY S HÁKOM (PRE AYKYz-J 4x35) - SVETIDLO V.O. S PRIPOJENÍM
3.	- KONZOLA 600mm + SVORNIK.STRMEŇ ÚZKY - NOSNÁ SVORKA ES-1500 - SVORNIK.STRMEŇ ÚZKY S HÁKOM (PRE AYKYz-J 4x35)	- KONZOLA 600,SVORNIKOVÝ STRMEŇ - IZOLÁTOR 2ks - SVORNIK.STRMEŇ ÚZKY S HÁKOM - SVORNIK.STRMEŇ ÚZKY S HÁKOM (PRE AYKYz-J 4x35)
4.	- KOTEVNÁ SVORKA PA-2000 - NAPINACÍ ŠROB - 8x PREPICH.SVORKA P2X150 (BLESK.+ZVOD) - 6x NEREZ.PÁSKA + SPONA NA PÁSKU - POISTKOVA SKRÍŇA SPP2 C IV P21 - AYKY-J 4x16, dl.7m (ZVOD PRÍP. K č.d.1136) - UZEMNENIE (FeZn 50mm², SZ, OCHR.UHOLNÍK) - SVETIDLO V.O. S PRIPOJENÍM	- KONZOLA 600,SVORNIKOVÝ STRMEŇ - IZOLÁTOR 2ks - OBJÍMKA S OKOM + NAP.ŠROB - OBJÍMKA S OKOM + NAP.ŠROB (PRE AYKYz-J 4x35) - SVETIDLO V.O. S PRIPOJENÍM - POISTKOVA SKRÍŇA SPP2 C IV P21



Napäťová sústava : 3x230/400V, 3+PEN, 50 Hz str., TN-C
 Ochr. pred úrazom el.prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :
 a/v prevádzke: krytmi,zábranami,izol.živých častí, umiestnením mimo dosahu
 b/pri poruche: samočinným odpojením napájania
 Prostredie : VI – vonkajšie

PROJEKT PRE REALIZÁCIU

ZMENA	DATUM	INVESTOR:	STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA – DISTRIBÚCIA, a.s. Žilina	
A		OBSAH:	10829 – NESLUŠA – ADAMOVSKÉ HONY – – PREDLŽENIE NNK PRE CHATY	
B		OBJEKT:	PRENOSOVÉ A DISTRIBUČNÉ SIEŤE	
C		DODAVATEL:	PRELMONT-ELEKTRO, s.r.o.	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		OBEC:	NESLUŠA	ULICA ADAMOVSKÉ HONY
VYPRACOVAL	HALFAR	VÝKRES:		PAR. ČÍSLO:
KRESLIL	HALFAR	ČASŤ DOKUMENTÁCIE:	PREDLŽENIE NNK	
POČET A4	3	OBSAH VÝKRESU:	SITUÁCIA	
MIERKA	DATUM: 01/2018	Č. V.:	02	

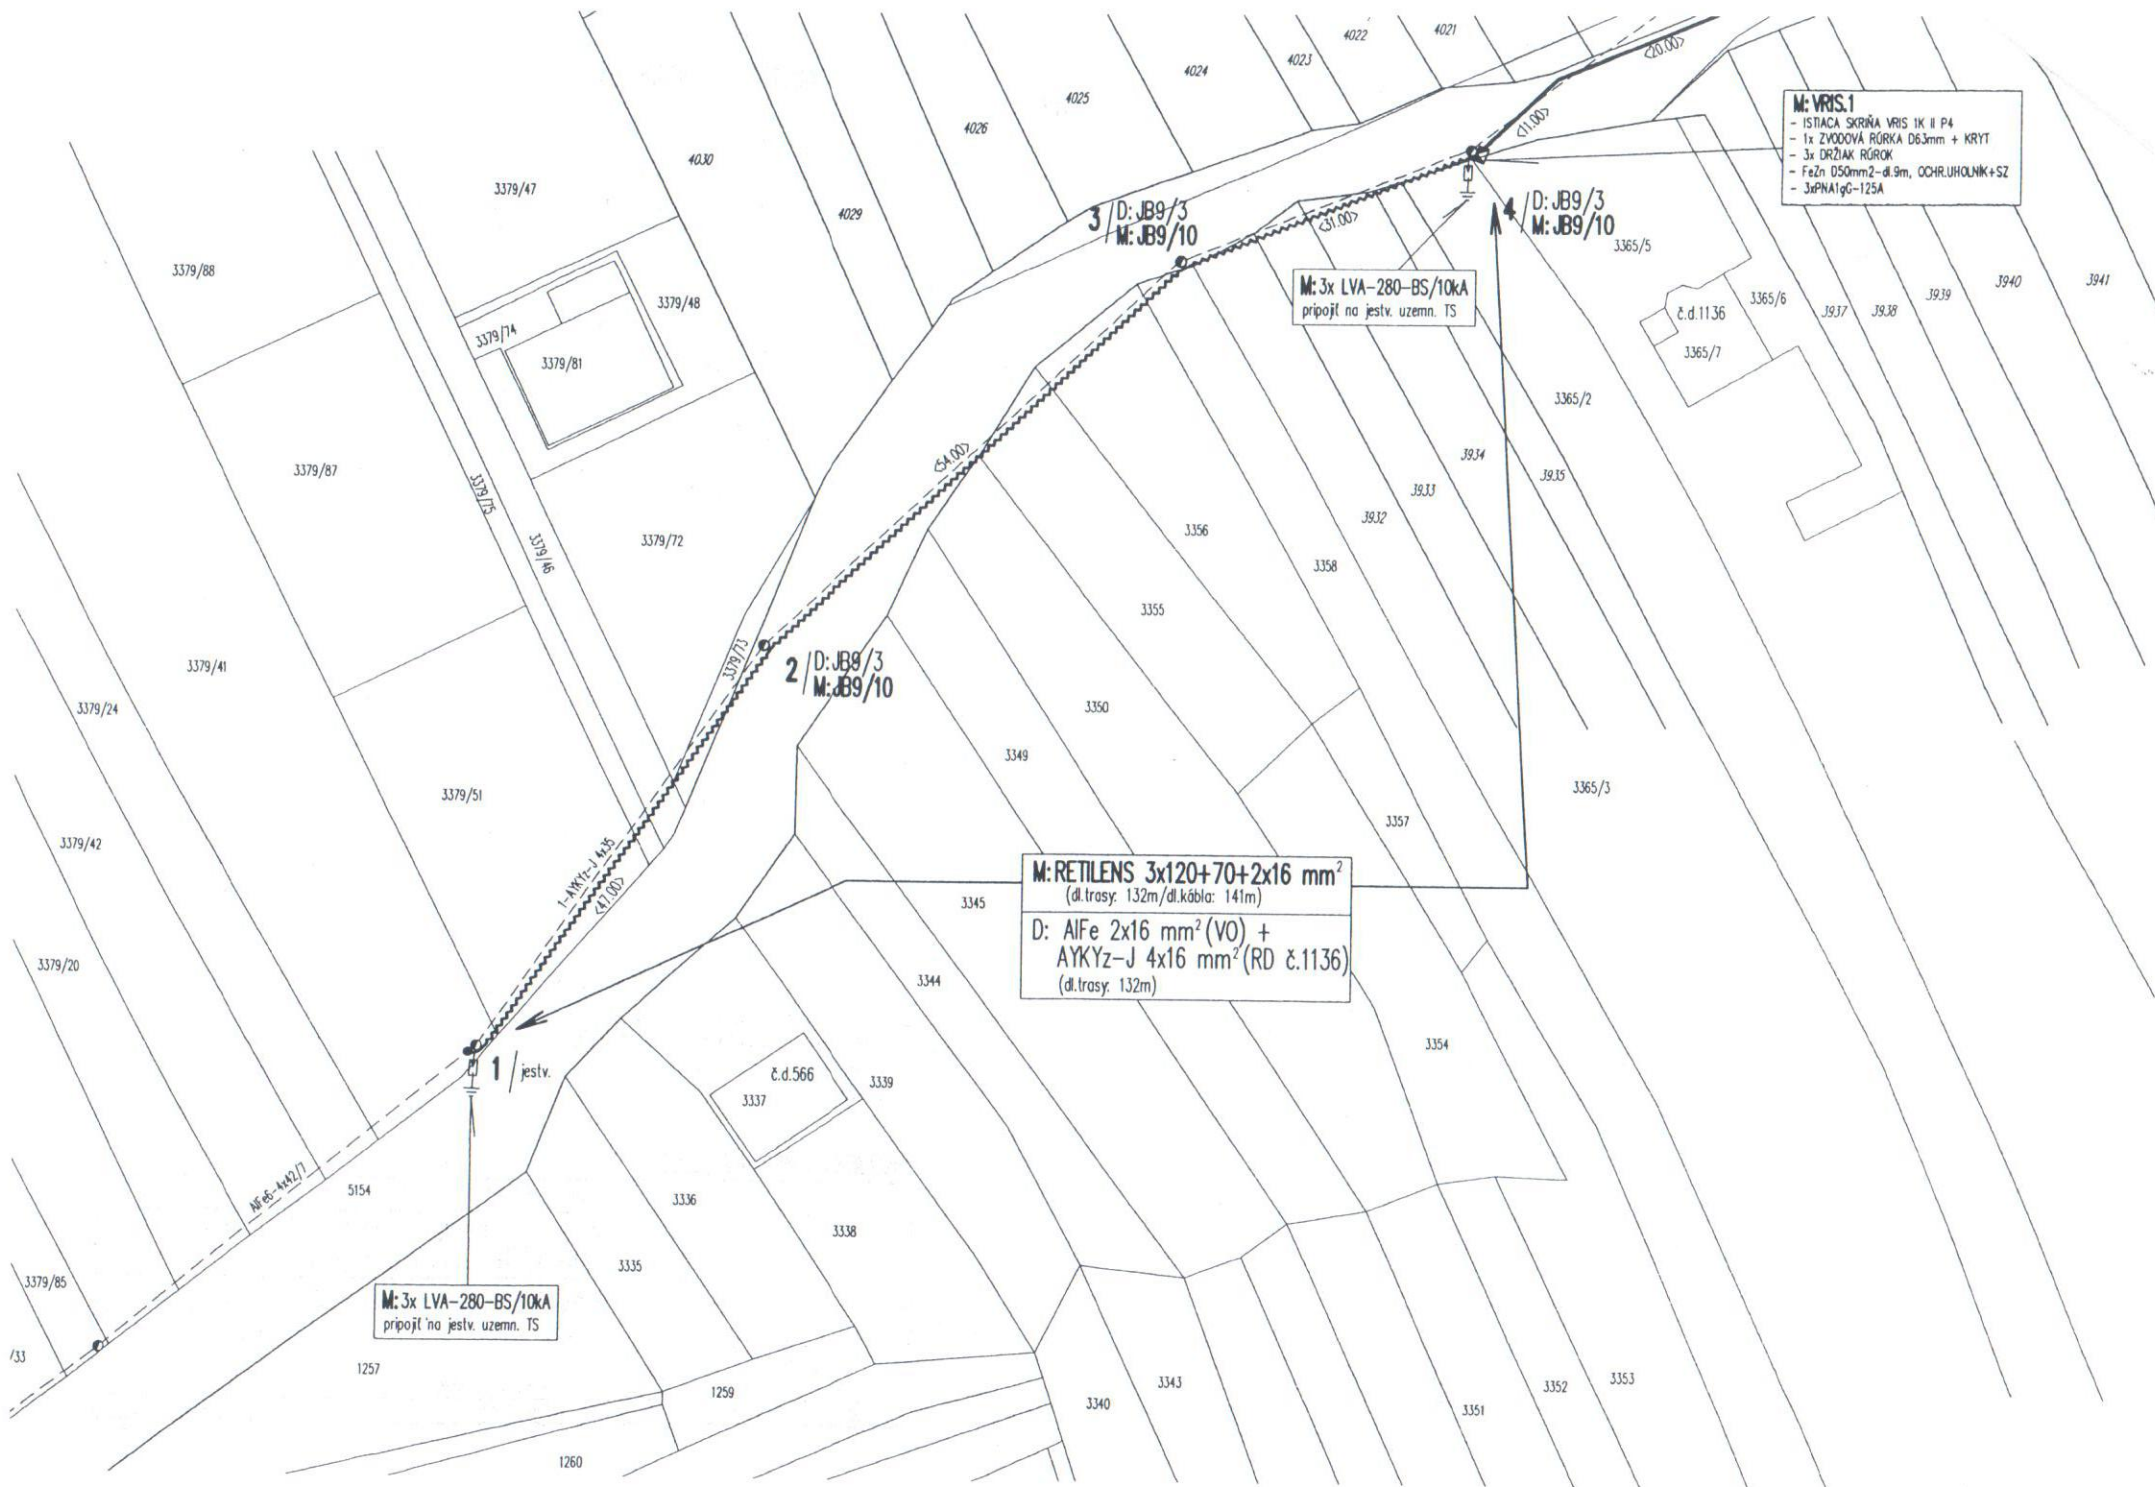

M: VRIS.1
- IŠTIAČA SKRŇKA VRIS 1K II P4
- 1x ŽYDODOVÁ RÚRKA D63mm + KRYT
- 3x DRŽIAK RÚROK
- FeZn Ø50mm2-dl.9m, OCHR.UHOLNÍK+SŽ
- 3xPNA1gG-125A

M: 3x LVA-280-BS/10kA
pripojiť na jestv. uzemn. TS

M: RETILENS 3x120+70+2x16 mm²
(dl.trasy: 132m/dl.kábla: 141m)
D: AlFe 2x16 mm² (VO) +
AYKYz-J 4x16 mm² (RD č.d.1136)
(dl.trasy: 132m)

M: 3x LVA-280-BS/10kA
pripojiť na jestv. uzemn. TS

